

Изх. №..... 0190/16.02.2014г.

Относно: Постъпило искане за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет Доставка на оборудване/обзавеждане на Национална художествена академия по проект „Нов учебен корпус на НХА в гр. София“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане на 13.02.2017 г. писмо на основание и в срока по чл. 180 от Закона за обществените поръчки, Ви предоставяме отговор на поставения въпрос:


Въпрос: Моля да уточните височината на статива по позиция № 3 в най-високата/ средна част/ считано от пода в двете положения?

За целта изпращаме две снимки на наш статив


На снимка № 1 средната част заедно с поставката е в най- долно положение

На снимка № 2 средната част заедно с поставката е в най- горно положение

Какви трябва да бъдат двата размера?

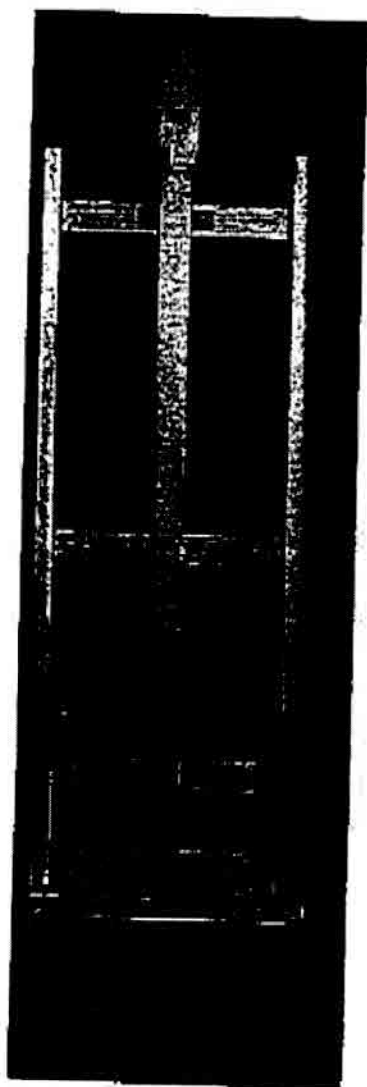

снимка №1

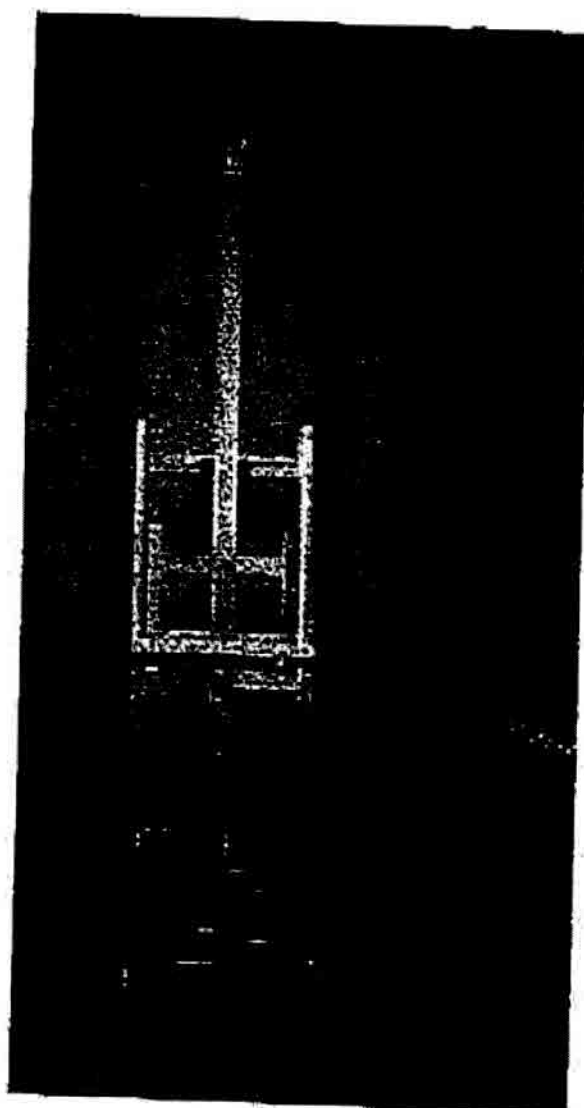

снимка №2

Отговор: Отговор съгласно Приложение № 3 – Техническа спецификация към обособена позиция № 2 , Възложителят приема за максимална височина на статива, считано от пода, при позиция на средната част заедно с поставката в най- долно положение- 186 см.

Възложителят не поставя изисквания за височината на статива, считано от пода, при позиция на средната част заедно с поставката в най- горно положение.



.....
Проф. Николай Драчев



Ректор на Национална художествена академия